

包装デザイン変更のお知らせ

(21-2)G

謹啓、平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、既にご案内のとおり協和発酵キリン株式会社の経営統合に伴い社名・包装デザイン等を変更致します。

つきましては変更品の変更情報及び出荷予定を下記のとおりご案内させていただきます。

当分の間、新旧製品が市場に流通し、何かとご迷惑をおかけ致しますが、何卒よろしくご配慮の程お願い申し上げます。

敬具

記

◆変更内容：全製品対象


函と外装段ボールの社名変更（新社名：協和発酵キリン株式会社 及び CIマーク削除）

●製品別の変更のご案内（全製品対象の変更内容は以下省略させていただきます。）

■エスポー注射液1500

1) ラベルの変更

- ①新バーコードの追記
- ②注射液の容器への施用部位表示を行いました。
（日薬連発529号通知 平成19年9月19日）
※全体のレイアウトが写真のとおり変更になっています。

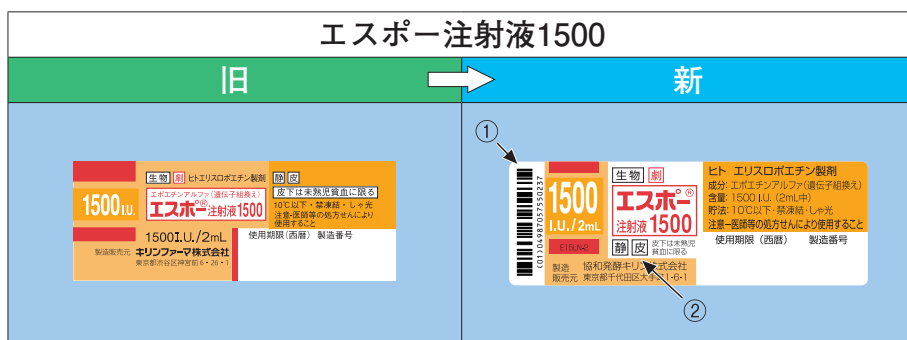

2) 函の変更

- ①新バーコードの追記

3) 外装段ボールの変更

- ①新バーコードの追記

品名	包装量	元梱包装単位 表示位置：外装段ボール (GS1-128コード)	販売包装単位 表示位置：函 (GS1-RSSコード)	調剤包装単位 表示位置：瓶ラベル (GS1-RSSコード)	変更実施 ロット番号	出荷 予定月
エスポー注射液1500	10バイアル	(01)24987057549785	(01)14987057549788	(01)04987057550237	08Z01J	H20年12月- H21年1月

■エスポー注射液3000シリンジ、皮下用6000シリンジ

1) シリンジラベル及び内装袋の変更


【ラベル】

①新バーコードの追記

※全体のレイアウトが写真のとおり変更になっています。

【内装袋】

①シリンジを包んでいる内装袋の裏にも新バーコードを追記しています。

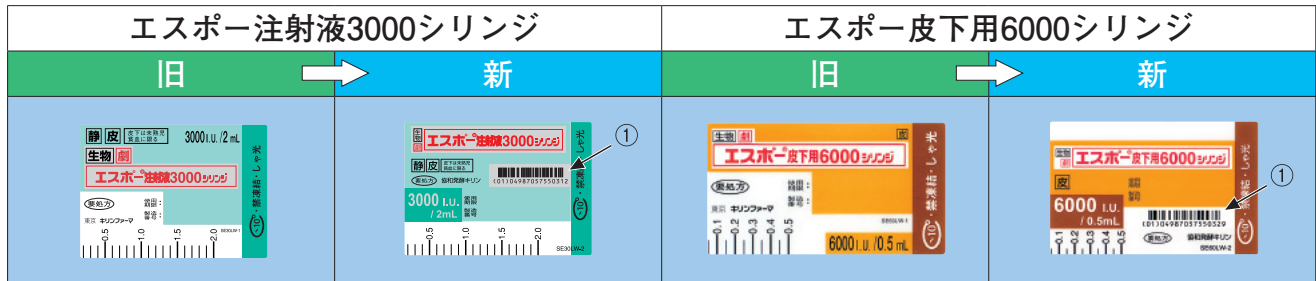

2) 函の変更

①新バーコードの追記

3) 外装段ボールの変更

①新バーコードの追記

品名	包装量	元梱包装単位 表示位置：外装段ボール (GS1-128コード)	販売包装単位 表示位置：函 (GS1-RSSコード)	調剤包装単位 表示位置：瓶ラベル (GS1-RSSコード)	変更実施 ロット番号	出荷 予定月
エスポー注射液3000シリンジ	10シリンジ	(01)24987057549877	(01)14987057549870	(01)04987057550312	08Y02T	H21年1-2月
エスポー皮下用6000シリンジ	10シリンジ	(01)24987057549884	(01)14987057549887	(01)04987057550329	08X01T	H21年1-2月
エスポー皮下用6000シリンジ	1シリンジ	(01)24987057549891	(01)14987057549894		08903T	H21年1-2月

■ネスプ静注用20 μ g・120 μ gシリンジ

1) シリンジラベル及び内装袋の変更

【ラベル】

①新バーコードの変更（旧キリンファーマコード→協和発酵キリンコード）

【内装袋】

①シリンジを包んでいる内装袋の裏の新バーコードも同時に変更になっています。

2) 函の変更

①新バーコードの追記

3) 外装段ボールの変更

①新バーコードの追記

品名	包装量	元梱包装単位 表示位置：外装段ボール (GS1-128コード)	販売包装単位 表示位置：函 (GS1-RSSコード)	調剤包装単位 表示位置：瓶ラベル (GS1-RSSコード)	変更実施 ロット番号	出荷 予定月
ネスプ静注用 20 μ gシリンジ	10 シリンジ	(01)24987057550132	(01)14987057550135	(旧) (01)04987626010414	08901N	H21年 2-3月
				(新) (01)04987057550480		
ネスプ静注用 120 μ gシリンジ	1 シリンジ	(01)24987057550187	(01)14987057550180	(旧) (01)04987626010452	08Y09N	H21年 2-3月
				(新) (01)04987057550534		

■ドブポン注0.1%・0.6%シリンジ

1) 全製品対象の変更

品名	包装容量	変更実施ロット番号	出荷予定月
ドブポン注0.1%シリンジ	5本	016AHJ	H20年12-H21年1月
	0.1%シリンジにつきましては20-20Gでご案内のブリスター包装のデザイン変更も同時に行っています。		
ドブポン注0.6%シリンジ	5本	208AHK	H21年1-2月

※ブリスター包装のCIマークも削除しています。

◆変更表示は下記のとおりです。

包装デザイン変更

ドブポン注0.1%シリンジ
※ドブポン注0.6%シリンジは変更表示はありません。

