

アロック錠 5

包装変更のお知らせ

(11-13)G

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて 東日本大震災により、製造場所が被災しましたので一時的に製造場所を変更いたしました。

そのため、包装仕様の変更をさせていただいておりますのでご案内申し上げます。

当分の間、新旧製品が市場に流通し、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

対象製品・変更内容

アロック錠 5

●PTPシート仕様の変更について


- ①製造場所変更に伴いまして、PTPシートの材質を若干変更いたしました。
(PTP包装から錠剤を押し出す際に、若干やわらかく感じる場合があります。)
- ②[PTP] 700錠のみ、PTPシートのサイズを変更いたしました。

●内装函・外装箱サイズの変更について

アロック錠5 [PTP] 500錠・[PTP] 700錠・[PTP] 1000錠は、内装函及び外装箱のサイズを変更いたしました。

●内装函の開封口仕様の変更について

アロック錠5 [PTP] 500錠のみ、内装函の開封口仕様を変更いたしました。

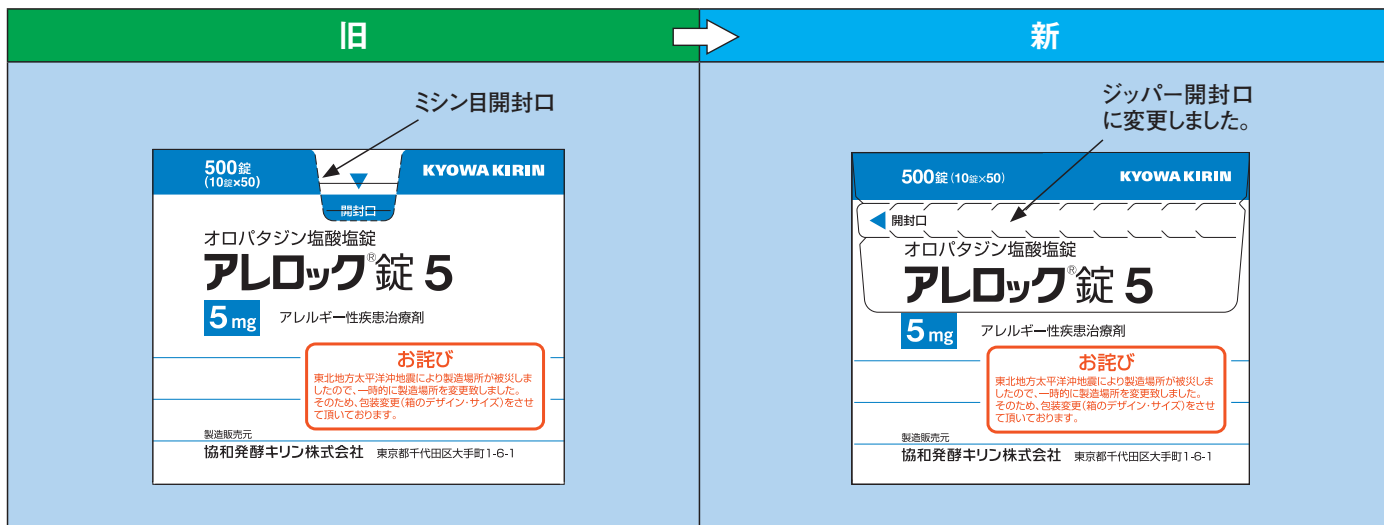

※裏面にも変更案内がございますのでご確認ください。

アレロック錠5 包装仕様変更内容一覧（変更箇所は色塗り）

包装	統一商品コード	PTPシート仕様	内装函 開封口仕様	PTPシート、内装箱及び外装箱サイズ変更 旧→新	患者用 カードの 封入	変更品の 製造番号	出荷 予定月	備考
[PTP] 100錠	057 43234 2	材質変更 (11-10Gでご案内済)	変更なし	PTP: 変更なし 内装函: 変更なし 外装箱: 変更なし	なし	918AJK	4月	再掲 (11-10Gで ご案内済)
[PTP] 500錠	057 43235 9	材質変更 (11-10Gでご案内済)	仕様変更 (イラスト参照)	PTP: 変更なし 内装函: 121×38×99mm→118×42×100mm 外装箱: 410×211×144mm→449×249×117mm	なし	025AAE	7月	11-10Gから 変更箇所追加
[PTP] 700錠	057 43240 3	材質変更	変更なし	PTP: 34×124.8mm→30.4×112.8mm 内装函: 122×45×138mm→126×38×121mm 外装箱: 474×261×161mm→410×261×146mm	封入	931PJL	7月	
[PTP] 1000錠	057 43236 6	材質変更	変更なし	PTP: 変更なし 内装函: 122×81×107mm→121×72×99mm 外装箱: 426×235×145mm→382×211×144mm	封入	708AAC	7月	
[PTP] 3000錠	057 43237 3	材質変更	変更なし	PTP: 変更なし 内装函: 変更なし 外装箱: 変更なし	封入	716AAD	7月	
[バラ] 500錠	057 43238 0	—	変更なし	PTP: — 内装函: 変更なし 外装箱: 変更なし	なし	722AAD	7月	

※ 1. 統一商品コード、JANコードに変更はありません。

変更品の識別方法

変更品の函に以下の表示をいたします。

お詫び

東北地方太平洋沖地震により製造場所が被災しましたので、一時的に製造場所を変更致しました。そのため、包装変更(箱のデザイン)をさせて頂いております。

[PTP] 100錠・[PTP] 3000錠・
[バラ] 500錠

お詫び

東北地方太平洋沖地震により製造場所が被災しましたので、一時的に製造場所を変更致しました。そのため、包装変更(箱のデザイン・サイズ)をさせて頂いております。

[PTP] 500錠・[PTP] 1000錠

お詫び

東北地方太平洋沖地震により製造場所が被災しましたので、一時的に製造場所を変更致しました。そのため、包装変更(箱のデザイン・サイズ、PTPシートのサイズ)をさせて頂いております。

[PTP] 700錠

患者さま用お知らせカード

下記の患者さま用お知らせカードを当面の間、内装函に封入しております。

お知らせ

このお薬は、シートが変わりましたが、従来のものと内容は変わりませんので、今まで通り服用して下さい。

[PTP] 700錠

お知らせ

このお薬は、シートの材質が変わりましたが、従来のものと内容は変わりませんので、今まで通り服用して下さい。

[PTP] 1000錠・[PTP] 3000錠