

使用期限および包装変更のお知らせ

(11-19)G

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて このたび、大変勝手ではございますが、以下の通り使用期限および包装変更をいたしますので、謹んでご案内申し上げます。


当分の間、新旧製品が市場に流通し、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

■ 対象製品・変更内容

アクチバシ[®]注 600万、1200万、2400万

- ①使用期限を2年⇒3年に変更いたしました。
- ②連結針（溶解液注入針）を変更いたしました。
変更理由：針径を若干細くすることで、バイアルゴム栓へ刺入しやすくしました。（溶解液の落下速度が若干遅くなります。）なお、溶解方法および溶解時における連結針の使用法については変更ありません。
- ③ラベルに記載されている製造番号・使用期限表示をレーザー捺印対応に変更いたしました。


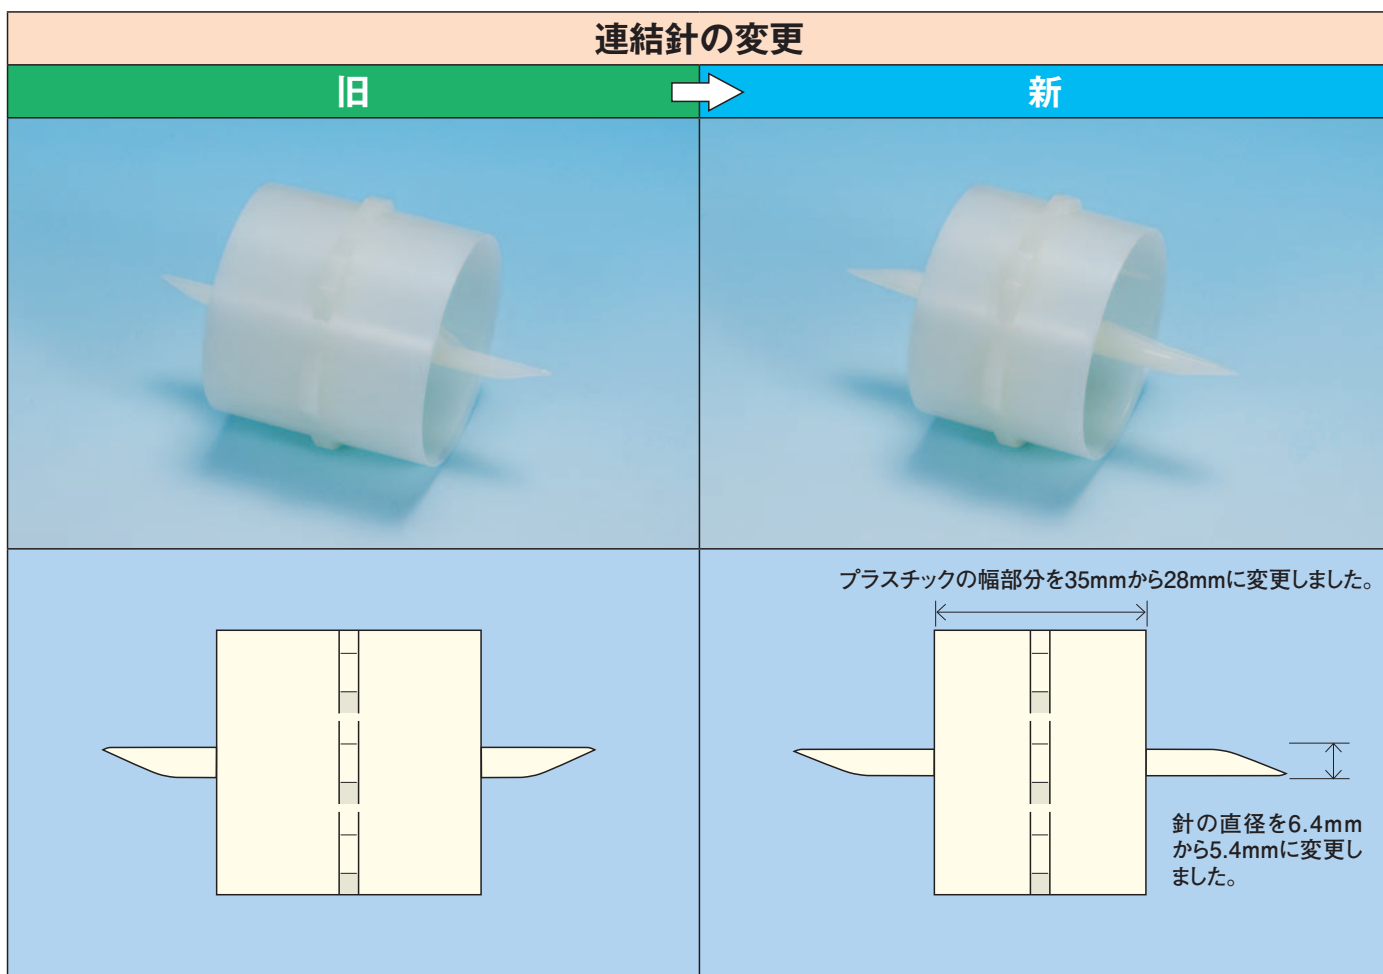


※裏面にも変更案内がございますのでご確認ください。

ラベルをレーザー捺印対応に変更

旧

新

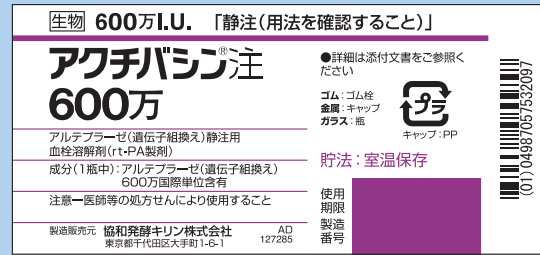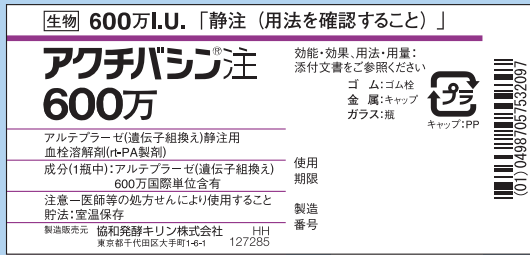

使用期限・製造番号をレーザー捺印対応に変更しました。

変更品の包装仕様及び出荷予定月等

品名	包装	統一商品コード	変更実施ロット番号	出荷予定月	変更内容
アクチバシン注 600万	1瓶	057 23642 1	035AAB	9月末	・使用期限: 2 ⇒ 3年 ・ラベルのレーザー捺印対応
			035BAB	12月	(上記に加えて) ・連結針変更実施
アクチバシン注 1200万	1瓶	057 23643 8	035AAD	10月	・使用期限: 2 ⇒ 3年 ・ラベルのレーザー捺印対応
			035BAD	12月	(上記に加えて) ・連結針変更実施
アクチバシン注 2400万	1瓶	057 23644 5	043AAD	10月	・使用期限: 2 ⇒ 3年 ・ラベルのレーザー捺印対応
			043BAD	12月	(上記に加えて) ・連結針変更実施

※1 統一商品コード、JANコードに変更はありません。

※2 変更品の出荷月は、在庫状況により若干前後する場合があります。ご了承ください。

変更品の識別方法

変更品の函に以下の表示をいたします。

使用期限変更
(2年→3年)

B502

包装変更
ラベルのデザイン変更

B282

連結針変更

B845

[600万 035BAB],[1200万 035BAD],[2400万 043BAD]
以降のロットより本表示が加わります。