

アロック錠 5・2.5

包装変更のお知らせ

(11-20)G

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて アロック錠5・2.5は、東日本大震災により被災した製造場所が復旧するまでの間、一時的に製造場所を変更しておりました。

このたび被災した製造場所が復旧したため、包装仕様を変更させていただいておりますのでご案内申し上げます。

当分の間、新旧製品が市場に流通し、ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

対象製品・変更内容

アロック錠 5 (全包装品)・アロック錠 2.5 (PTP100錠包装のみ)

●PTPシート仕様の変更について


- ①製造場所変更に伴いまして、PTPシートの材質を若干変更いたしました。
(PTP包装から錠剤を押し出す際に、若干硬く感じる場合があります。)
- ②[PTP] 700錠のみ、PTPシートのサイズを変更いたしました。

●内装函・外装箱サイズの変更について

一部包装品につき、内装函及び外装箱のサイズを変更いたしました。
(詳細は裏面をご参照ください。)

●内装函の開封口仕様の変更について

アロック錠5 [PTP] 500錠のみ、内装函の開封口仕様を変更いたしました。

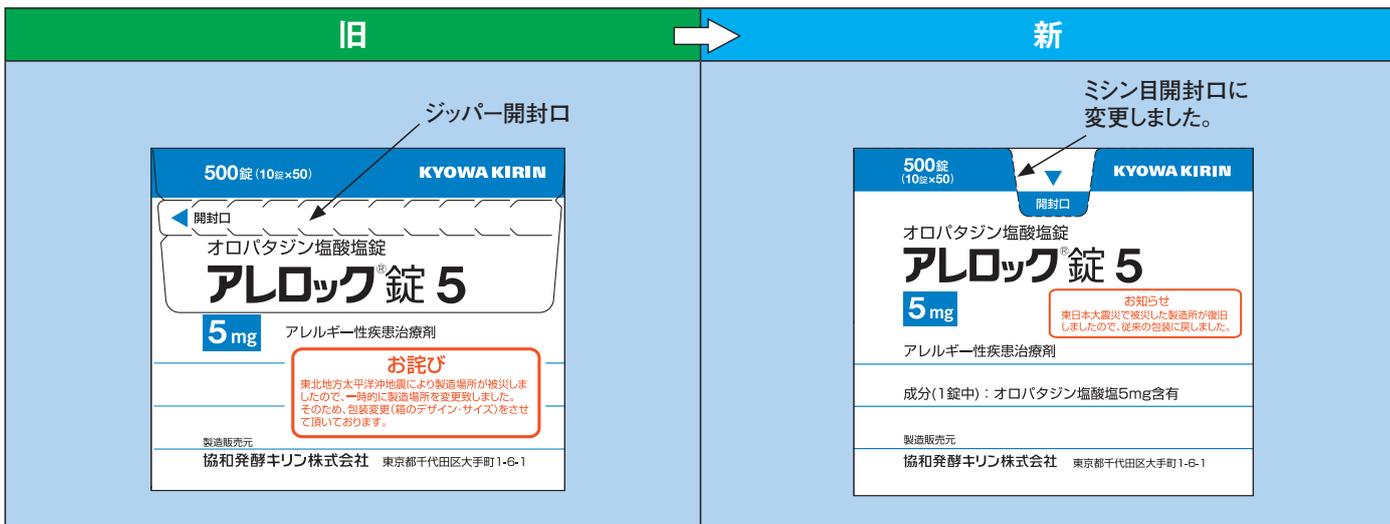

※裏面にも変更案内がございますのでご確認ください。

包装仕様変更内容一覧（変更箇所は色塗り）

アレロック錠5							
包装	統一商品コード	PTPシート仕様	内装函開封口仕様	PTPシート、内装箱及び外装箱サイズ変更 旧→新	変更品の製造番号	出荷予定月	備考 (内装函側面表示)
[PTP] 100錠	057 43234 2	材質変更	変更なし	PTP: 変更なし 内装函: 変更なし 外装箱: 485×250×185mm→476×245×182mm	950PAH	1-2月	函側面のコード表示位置等の変更
[PTP] 500錠	057 43235 9	材質変更	仕様変更 (イラスト参照)	PTP: 変更なし 内装函: 118×42×100mm→122×45×107mm 外装箱: 449×249×117mm→453×242×145mm	947AAH	1-2月	函側面のコード表示位置等の変更
[PTP] 700錠	057 43240 3	材質変更	変更なし	PTP: 30.4×112.8mm→34×124.8mm 内装函: 126×38×121mm→122×45×138mm 外装箱: 410×261×146mm→474×261×161mm	945PAH	2-3月	函側面のコード表示位置等の変更
[PTP] 1000錠	057 43236 6	材質変更	変更なし	PTP: 変更なし 内装函: 121×72×99mm→122×81×107mm 外装箱: 382×211×144mm→426×235×145mm	941AAG	12月	函側面のコード表示位置等の変更
[PTP] 3000錠	057 43237 3	材質変更	変更なし	PTP: 変更なし 内装函: 変更なし 外装箱: 変更なし	940AAG	12月	函側面のコード表示位置等の変更
[バラ] 500錠	057 43238 0	—	変更なし	PTP: — 内装函: 変更なし 外装箱: 変更なし	945AAH	3-4月	函側面のコード表示位置等の変更
アレロック錠2.5							
[PTP] 100錠	057 43227 4	材質変更	変更なし	PTP: 変更なし 内装函: 変更なし 外装箱: 変更なし	217BAH	11月	函側面のコード表示位置等の変更

※1. 統一商品コード、JANコードに変更はありません。

※2. 変更品の出荷月は、在庫状況により若干前後する場合があります。ご了承ください。

変更品の識別方法

変更品の函に以下の表示をいたします。

お知らせ

東日本大震災で被災した製造所が復旧しましたので、従来の包装に戻しました。

患者さま用お知らせカード

患者さま用お知らせカードは各々の製品には封入しておりません。

ご利用の場合には、弊社MRにお申し出ください。

お知らせ

このお薬は、シートが変わりましたが、従来のものと内容は変わりませんので、今まで通り服用して下さい。

アレロック錠5 [PTP]700錠

お知らせ

このお薬は、シートの材質が変わりましたが、従来のものと内容は変わりませんので、今まで通り服用して下さい。

アレロック錠5 [PTP]100錠、[PTP]500錠、
[PTP]1000錠、[PTP]3000錠
アレロック錠2.5 [PTP]100錠